


Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

2022 год

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главное управление МЧС России по Республике Карелия	Плановая проверка	18.05.22 г. – 31.05.22 г.	<p>Акт № 89 от 31.05.2022 г. Представление № 219-П от 29.06.2022 г.; Представление № 220-П от 29.06.2022 г.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Питание электроприемников СПС и СОУЭ осуществляется не от самостоятельного НКУ. 2. Не обеспечена работоспособность кабельных линий СОУЭ в условиях пожара (часть линий выполнена не огнестойкими кабелями). 3. Не обеспечено резервное (бесперебойное) электропитание СПС и СОУЭ. 4. Приборами приемно-контрольными не обеспечивается автоматический контроль исправности (работоспособности) кабельных линий связи СПС и СОУЭ. 5. В помещении вахтера (сторожа) допущена совместная прокладка кабельных линий СПС и СОУЭ с кабелем питания 220 В в одном полимерном коробе. 6. В части помещений уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности. 7. В помещении вахтера (сторожа) расстояние между приборами приемно-контрольными при их смежном расположении менее 50 мм (составляет 30 мм). 8. В помещении музыкального зала световой оповещатель «Выход» установлен не над эвакуационным выходом. 9. В пищеблоке часть помещения не контролируется пожарными извещателями. 	<p>Мероприятия, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, будут проведены. (Выполнена проектно-сметная документация на замену АПС и СОУЭ).</p>

Заведующий МДОУ «Детский сад № 79»

30.01.2023 г.

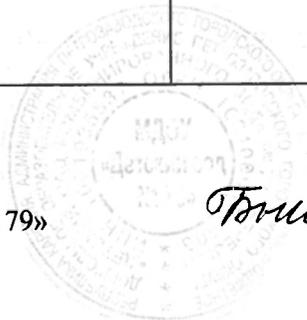

Быкова

Н.И. Быкова